

Kläranlage Passeier – Gemeinde St. Martin i.P.

Einzugsgebiet:

St. Martin, St. Leonhard, Moos

Einwohnergleichwerte.: 16.500

In Betrieb seit: 1992

Meereshöhe: 536

Vorfluter: Passer (G)

Betreiber:

Eco-Center AG

Rechtes Eisackufer 21/A

39100 Bozen

Tel. 0471/089500 Fax 0471/089599

info@eco-center.it

<http://www.eco-center.it>


Eigentümer:

Gemeinden St. Martin, St. Leonhard, Moos i.P.

Dorfstraße 6

39010 St. Martin i.P.

Tel. 0473/499300

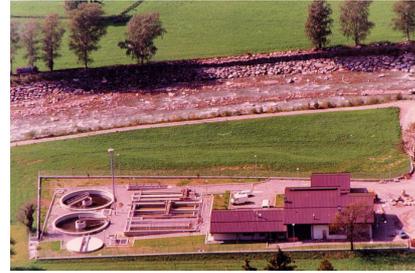


Kläranlage Abbildung



Kläranlage Abbildung

Fließschema Kläranlage

Legende

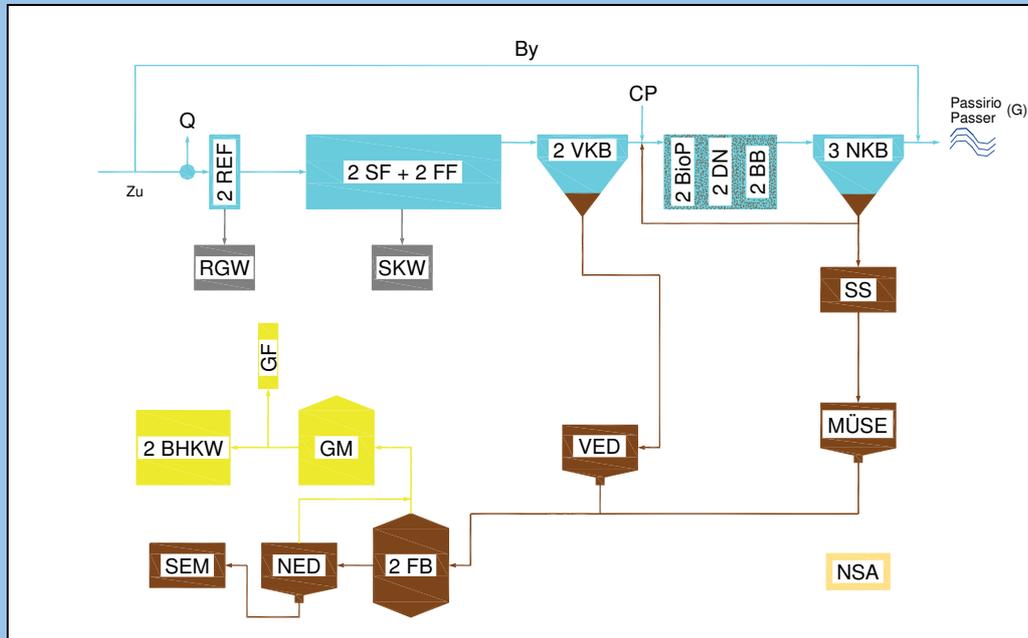

- Zu = Zulauf
- By = Bypass
- Q = Mengenummessung
- REF = Feinrechen (bis 10 mm)
- RGW = Rechengutwäsche und -presse
- SF = Sandfang
- FF = Fettfang
- SKW = Sandklassierer und Sandwäscher
- VKB = Vorklärbecken
- VED = Voreindicker
- CP = Chemische Phosphorelimination
- BioP = Biologische Phosphorentfernung
- DN = Denitrifikation
- BB = Belebungsbecken
- NKB = Nachklärbecken
- SS = Schlamm-siebung (strainpress)
- MÜSE = Maschinelle Überschussschlamm-eindickung
- FB = Faulbehälter
- NED = Nacheindicker
- SEM = Schlamm-t-wässerungsmaschine
- GM = Gasometer
- GF = Gasfackel
- BHKW = Blockheizkraftwerk
- NSA = Notstromaggregat