




**Die Ergebnisse der Überwachung von SARS-CoV-2
im Gemeindeabwasser**

**I risultati del monitoraggio di SARS-CoV-2
nelle acque reflue urbane**

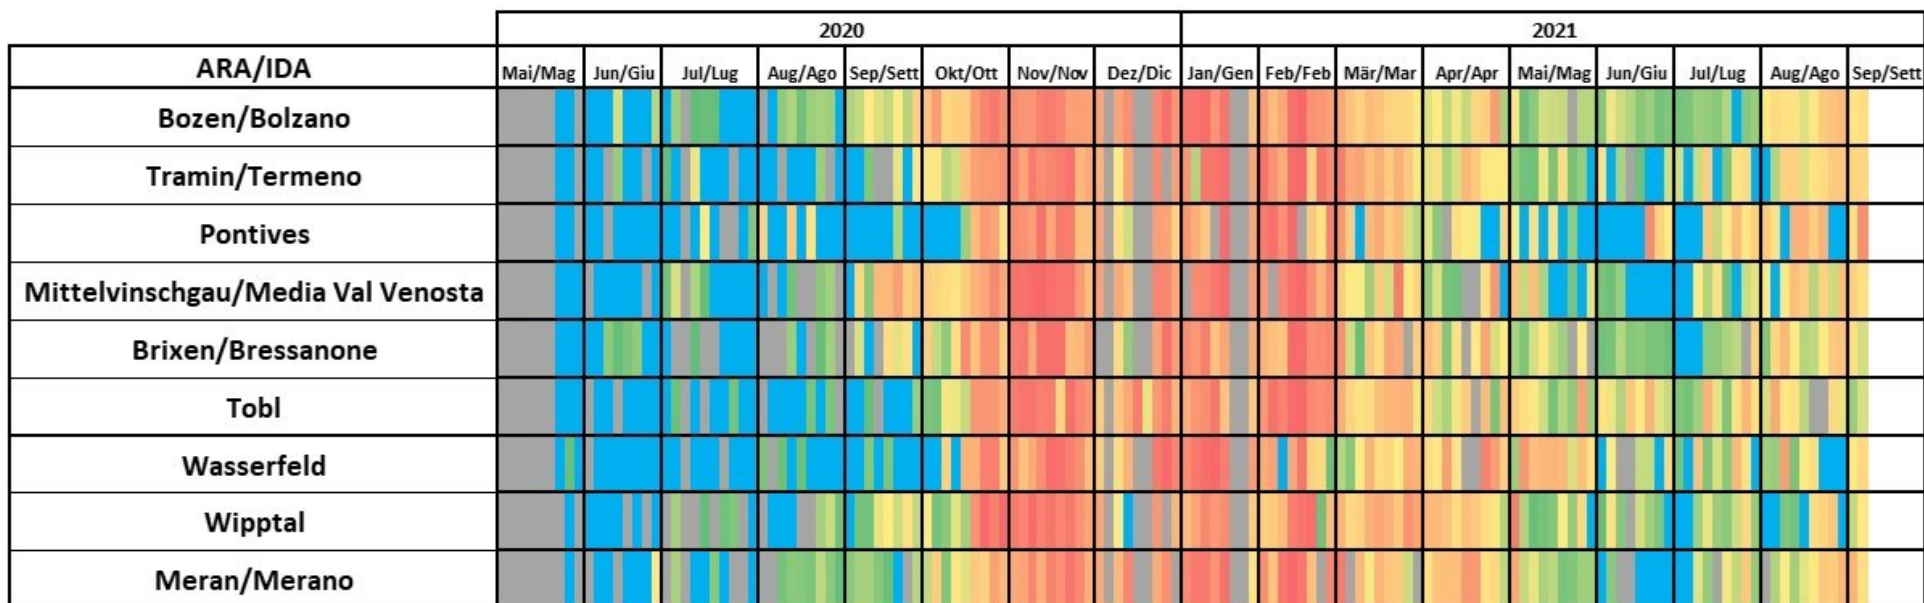

Negative
SARS-CoV-2
Non rilevato
Nicht nachgewiesen

Invalid
Campione mancante o analisi non conclusiva
Fehlende Probe oder unvollständige Analyse

Ultimo
rilevamento
Letzte Erhebung
06/09/2021

Anmerkung:

Annotazione:



Die grafische Darstellung der Analyseergebnisse ist eine Heatmap, in der jeder farbige Kasten einer analysierten Probe entspricht. Die Ergebnisse wurden anhand des Vergleichs der in den Proben nachgewiesenen Konzentrationen von SARS-CoV-2-RNA klassifiziert, wobei die maximal gemessene Konzentration der roten Farbe entspricht und die anderen Konzentrationen proportional zum Maximum variieren (grafische Darstellung: Farbabstufungen von Rot über Gelb zu Grün bis hin zu Blau, was der Abwesenheit des in der Probe nachgewiesenen Signals entspricht).

La rappresentazione grafica dei risultati analitici è una heatmap in cui ad ogni casella colorata corrisponde un campione analizzato. I risultati sono stati classificati in base al confronto tra le concentrazioni di RNA di SARS-CoV-2 rilevato nei campioni, dove la massima concentrazione misurata corrisponde al colore rosso acceso, e le altre concentrazioni variano proporzionalmente rispetto al massimo (rappresentazione grafica: gradazioni di colore dal rosso al giallo al verde, fino all'azzurro, che corrisponde all'assenza di segnale rilevato nel campione).